

לכבוד

באמצעות המייל

שלום רב,

הנדון : מכרז פומבי 03/2025 עבודות בינוי, מערכות וגמרים למכון PET CT במרכז הרפואי הלל יפה- מענה על שאלות הבהרה

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

שאלה	תשובה
1. כתב כמויות	סעיף 06.05.0050 – מקבע נירוסטה 8.1F – חסרות מידות לייצור הפריט
2. כתב כמויות	פרק 30 – ריהוט מעבדה – אין פרטי ריהוט לסעיפים השונים
3. כתב כמויות	סעיף 12.02.0020 פריט A-0.200 – מתוארת דלת דו כנפית ממוגנת עופרת ואילו הזכוכית ביטחון ללא עופרת. האם כך
4. כתב כמויות	פרק 29 – הנפת מכונת פט סי טי והכנסתה – מה נתוני המכונה : משקל, גודל, צורת הרמה (האם ישנם אוזני הרמה), -
5. כתב כמויות	הכנסת המכונה ומיקומה יעשה ע"י צוות של ספק המכונה – כך משתמע
	תכנית כולל מידות הועלתה לבינארית בענן. בכל סעיף בכתב הכמויות יש תיאור ביצוע מפורט + שם ספק שיכול לספק את המוצרים לטובת מעבדה חמה. יש לתמוך על פי האמור בכתב הכמויות. אכן מדובר בטעות- זו לא דלת עופרת יש לבצע זכוכית בטחון כמוגדר בתקן מכונת הפט סי טי מגיעה בארגזי עץ. ההנפה של המכשיר תתבצע בארגזים סגורים אשר יפתחו על במה חיצונית ומשם יוכנס המכשיר למחלקה. מידות הארגז הכי גדול מפורטות בהמשך המסמך. יובהר כי לארגזים אין אוזני הרמה וההנפה על בסיס חגורות המותאמים למשקלים ובתיאום מול חברת היבואנית. הכנסת המכונה תתבצע ע"י החברה היבואנית בשיתוף פעולה מלא של הקבלן הזוכה



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>


המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

6.	כתב כמויות	פרק 39 – מערכת GIS – לא ברור מה זאת המערכת. לא ברורים הסעיפים.	באחריות הקבלן לכלול בהצעת המחיר שתוגש על ידו כ- 10 שכבות הכוללות את כלל התשתיות של המערכות ומעוגנות בנקודות ציון ארצית המאפשר קישור וקורדינטות למערכת GIS עלות לשכבה מוערך בכ- 1200 ₪.
7.	כתב כמויות	פרק 88 – עבודות ביק – איזה רשת, איזה מבנים – סעיף לא ברור	מדובר על תכנון והקמה של רשת אלחוט למתחם בעלות מוערכת של 115,000 ₪ כמחיר בסיס.
8.	תכנית מיגון עופרת	תכנית OPL-007 – מיגון עופרת – חדר 09 (מעבדה חמה) ממוגן עופרת גם בקיר החיצוני. כידוע קירות חיצוניים לא ממגנים בעופרת. ואם כך בחדר זה דרוש האם החלונות ממוגנים ומה הנתונים	ההערה לגבי מיגון הקיר החיצוני בחדר החם נכונה ואכן לא נדרש מיגון לקיר זה. ראו תוכנית מתוקנת בהמשך מסמך זה.
9.	תכנית מיגון עופרת	בתכנית מיגון עופרת – חדר מעבדה חמה קיר מזרחי וצפוני וחדר כלים קיר מערבי מתוארים כקירות בנויים בלוקים. ואילו בתכנית הריסה קירות אלו לא קיימים	אדריכל - ראה סעיף 10
10.	תכנית מיגון עופרת- אדריכל	קיר מערבי בחדר מעבדה הנמשך לכל אורך המסדרון מתואר בתכנית מיגון העופרת כקיר גבס. ואילו בתכנית הריסה הוא קיים כקיר בלוקים	מדובר בקיר בלוקים לא להריסה + מצופה גבס+ עופרת – ראה תוכנית מצורפת
11.		הבהרת מנהל פרויקט	סט תיאום מערכות הועלה לבינארית בענן
12.		הבהרת מנהל פרויקט	עדכון תכנית ק-20 אופציה לתליית מזרק אוטומטי הועלה לבינארית בענן
13.		הבהרת מנהל פרויקט	פריט נירוסטה 081 הועלתה לבינארית בענן

מענה לשאלת הבהרה מס' 4 - מידות הארגז הגדול ביותר:


PACKAGE NUMBER	PACKAGE TYPE	DIMENSIONS (IN / CM)			WEIGHTS		CUBIC MEASUREMENT
		LENGTH	WIDTH	HEIGHT	NET	GROSS	
8 OF 19	WOOD	102	47	90	4863	5388 LBS.	250 FEET
	CRATE	260	120	229	2206	2444 KGS.	7.145 METERS

מענה לשאלת הבהרה מס' 8 - צילום מתכנית קרינה:

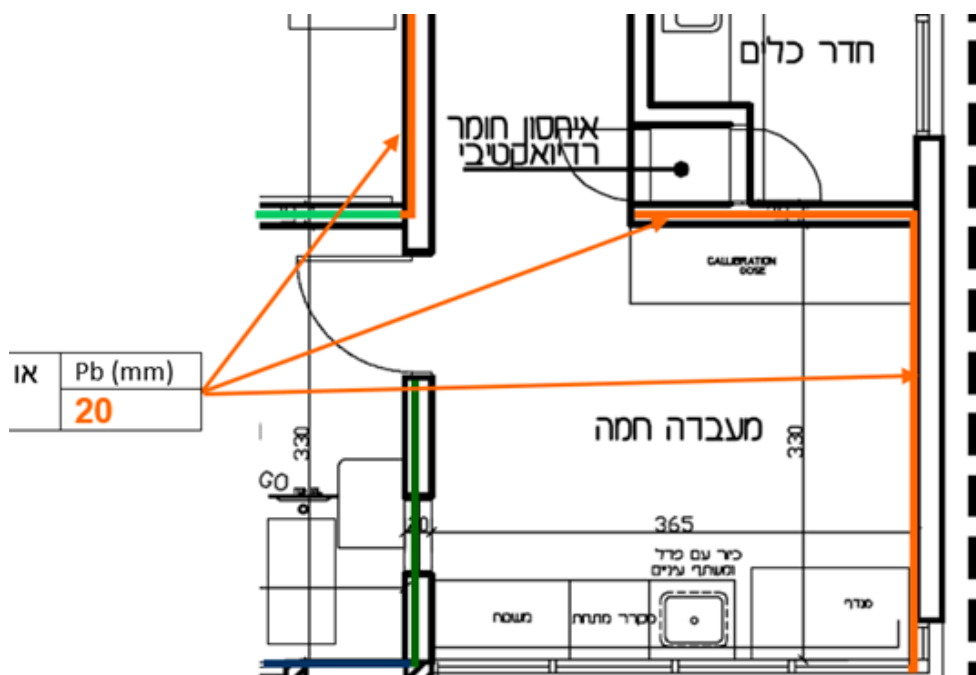

מענה לשאלת הבהרה מס' 10 - תכנית מיגון קרינה - אדריכל

חדר מעבדה חמה

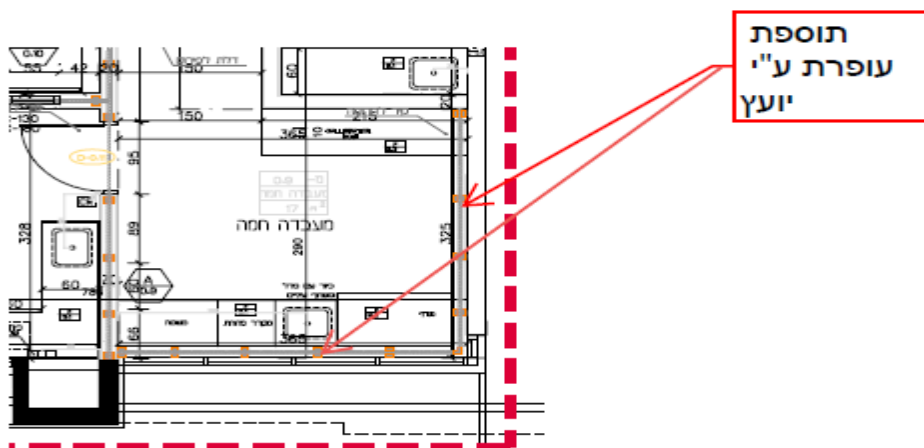

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____

חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה, עו"ד
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתק :

חברי ועדת המכרזים, כאן
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן
אינג' צביקה רום, מנהל פרויקט
בן ביטון, ממשד מנהל פרויקט
תיק
ת.ת.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health